


# Kombizähler für kWh, kVarh und kW für Fernabfrage über Mobilfunknetz GSM

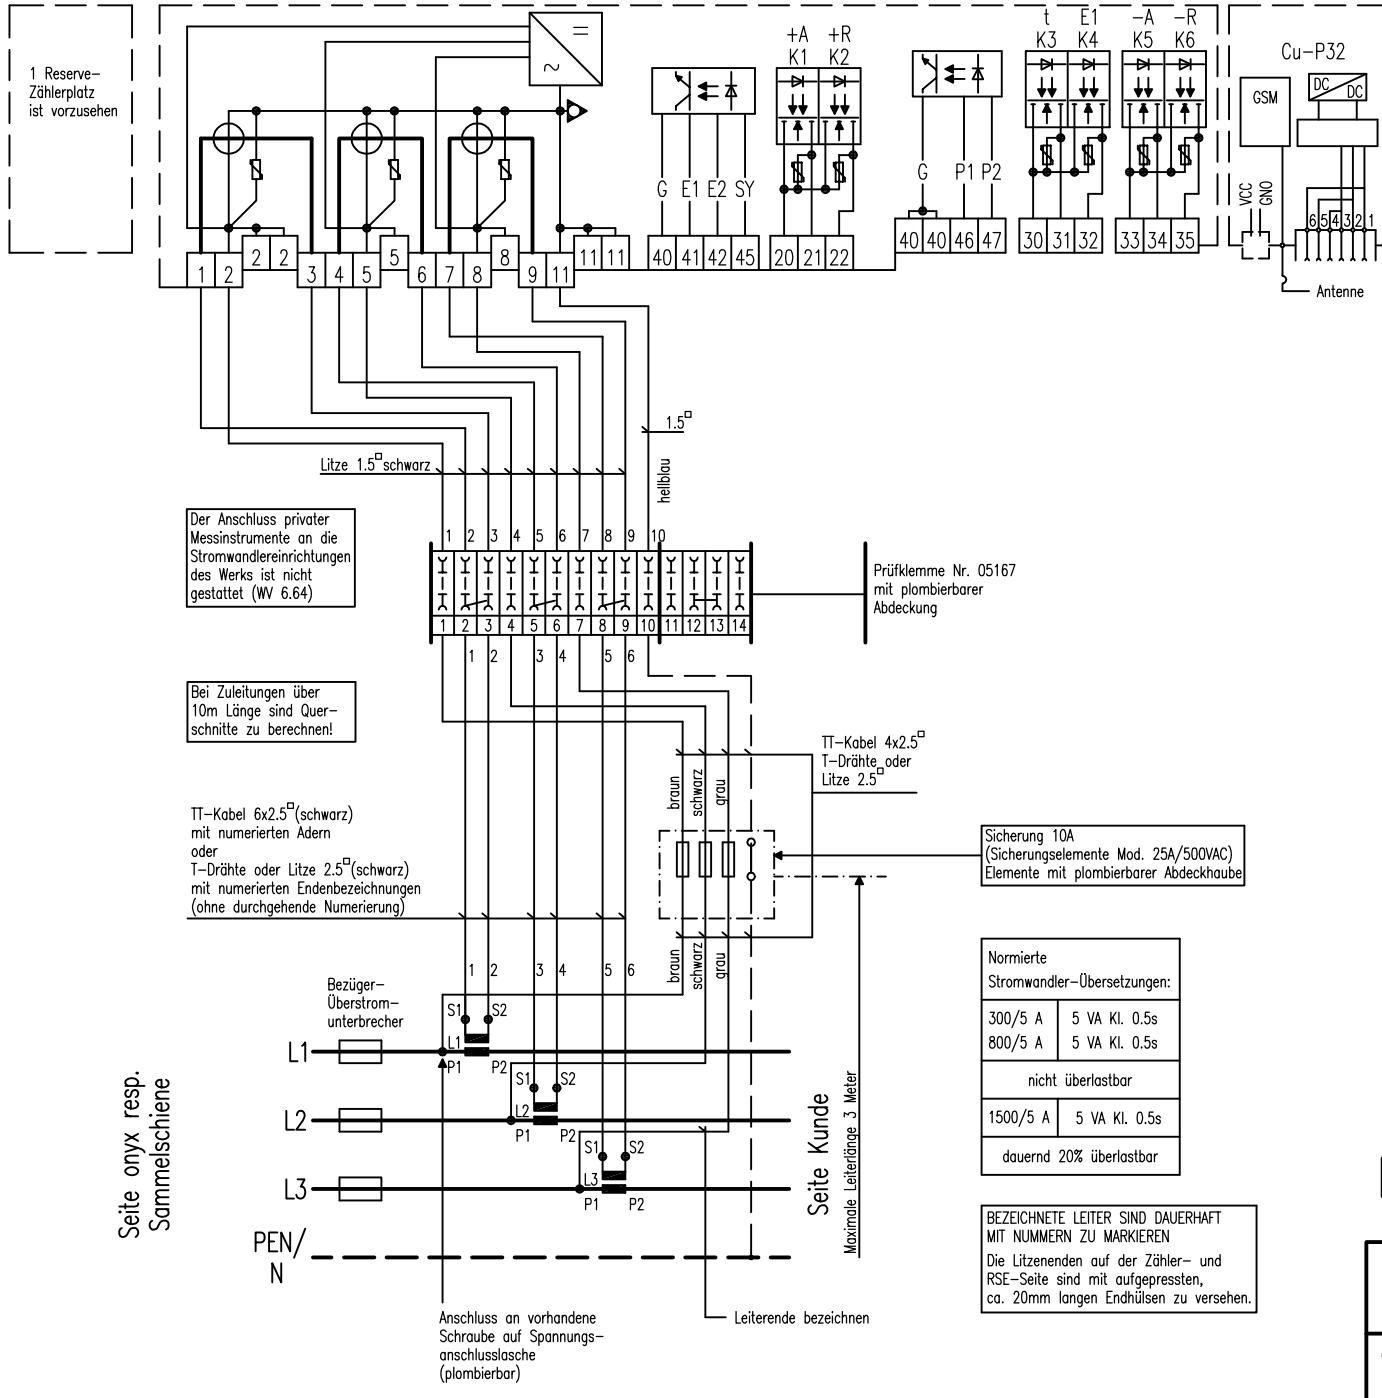

Der Anschluss privater Messinstrumente an die Stromwandlereinrichtungen des Werks ist nicht gestattet (WV 6.64)

Bei Zuleitungen über 10m Länge sind Querschnitte zu berechnen!

TT-Kabel 6x2.5<sup>2</sup>(schwarz) mit nummerierten Adern oder T-Drähte oder Litze 2.5<sup>2</sup>(schwarz) mit nummerierten Endenbezeichnungen (ohne durchgehende Numerierung)

Prüfklemme Nr. 05167 mit plombierbarer Abdeckung

Sicherung 10A (Sicherungselemente Mod. 25A/500VAC) Elemente mit plombierbarer Abdeckhaube

Normierte Stromwandler-Übersetzungen:	
300/5 A	5 VA Kl. 0.5s
800/5 A	5 VA Kl. 0.5s
nicht überlastbar	
1500/5 A	5 VA Kl. 0.5s
dauernd 20% überlastbar	

BEZEICHNETE LEITER SIND DAUERHAFT MIT NUMMERN ZU MARKIEREN  
Die Litzeneenden auf der Zähler- und RSE-Seite sind mit aufgespressten, ca. 20mm langen Endhülsen zu versehen.

Nachgeführt bis: 23.10.09

Messeinrichtung für NS-Anlage 3x400/230 VAC mit Stromwandler Normalausrüstung mit Kombizähler, Landis & Gyr	Masstab	Gez.	25.08.09	Ge
		Gepr.	30.10.09	Lrt
onyx Energie Netze AG Waldhofstr.1, 4901 Langenthal		Format	A4qLa	
		CAD-F	4-9481	
			<b>Z.Nr. 4-9481</b>	